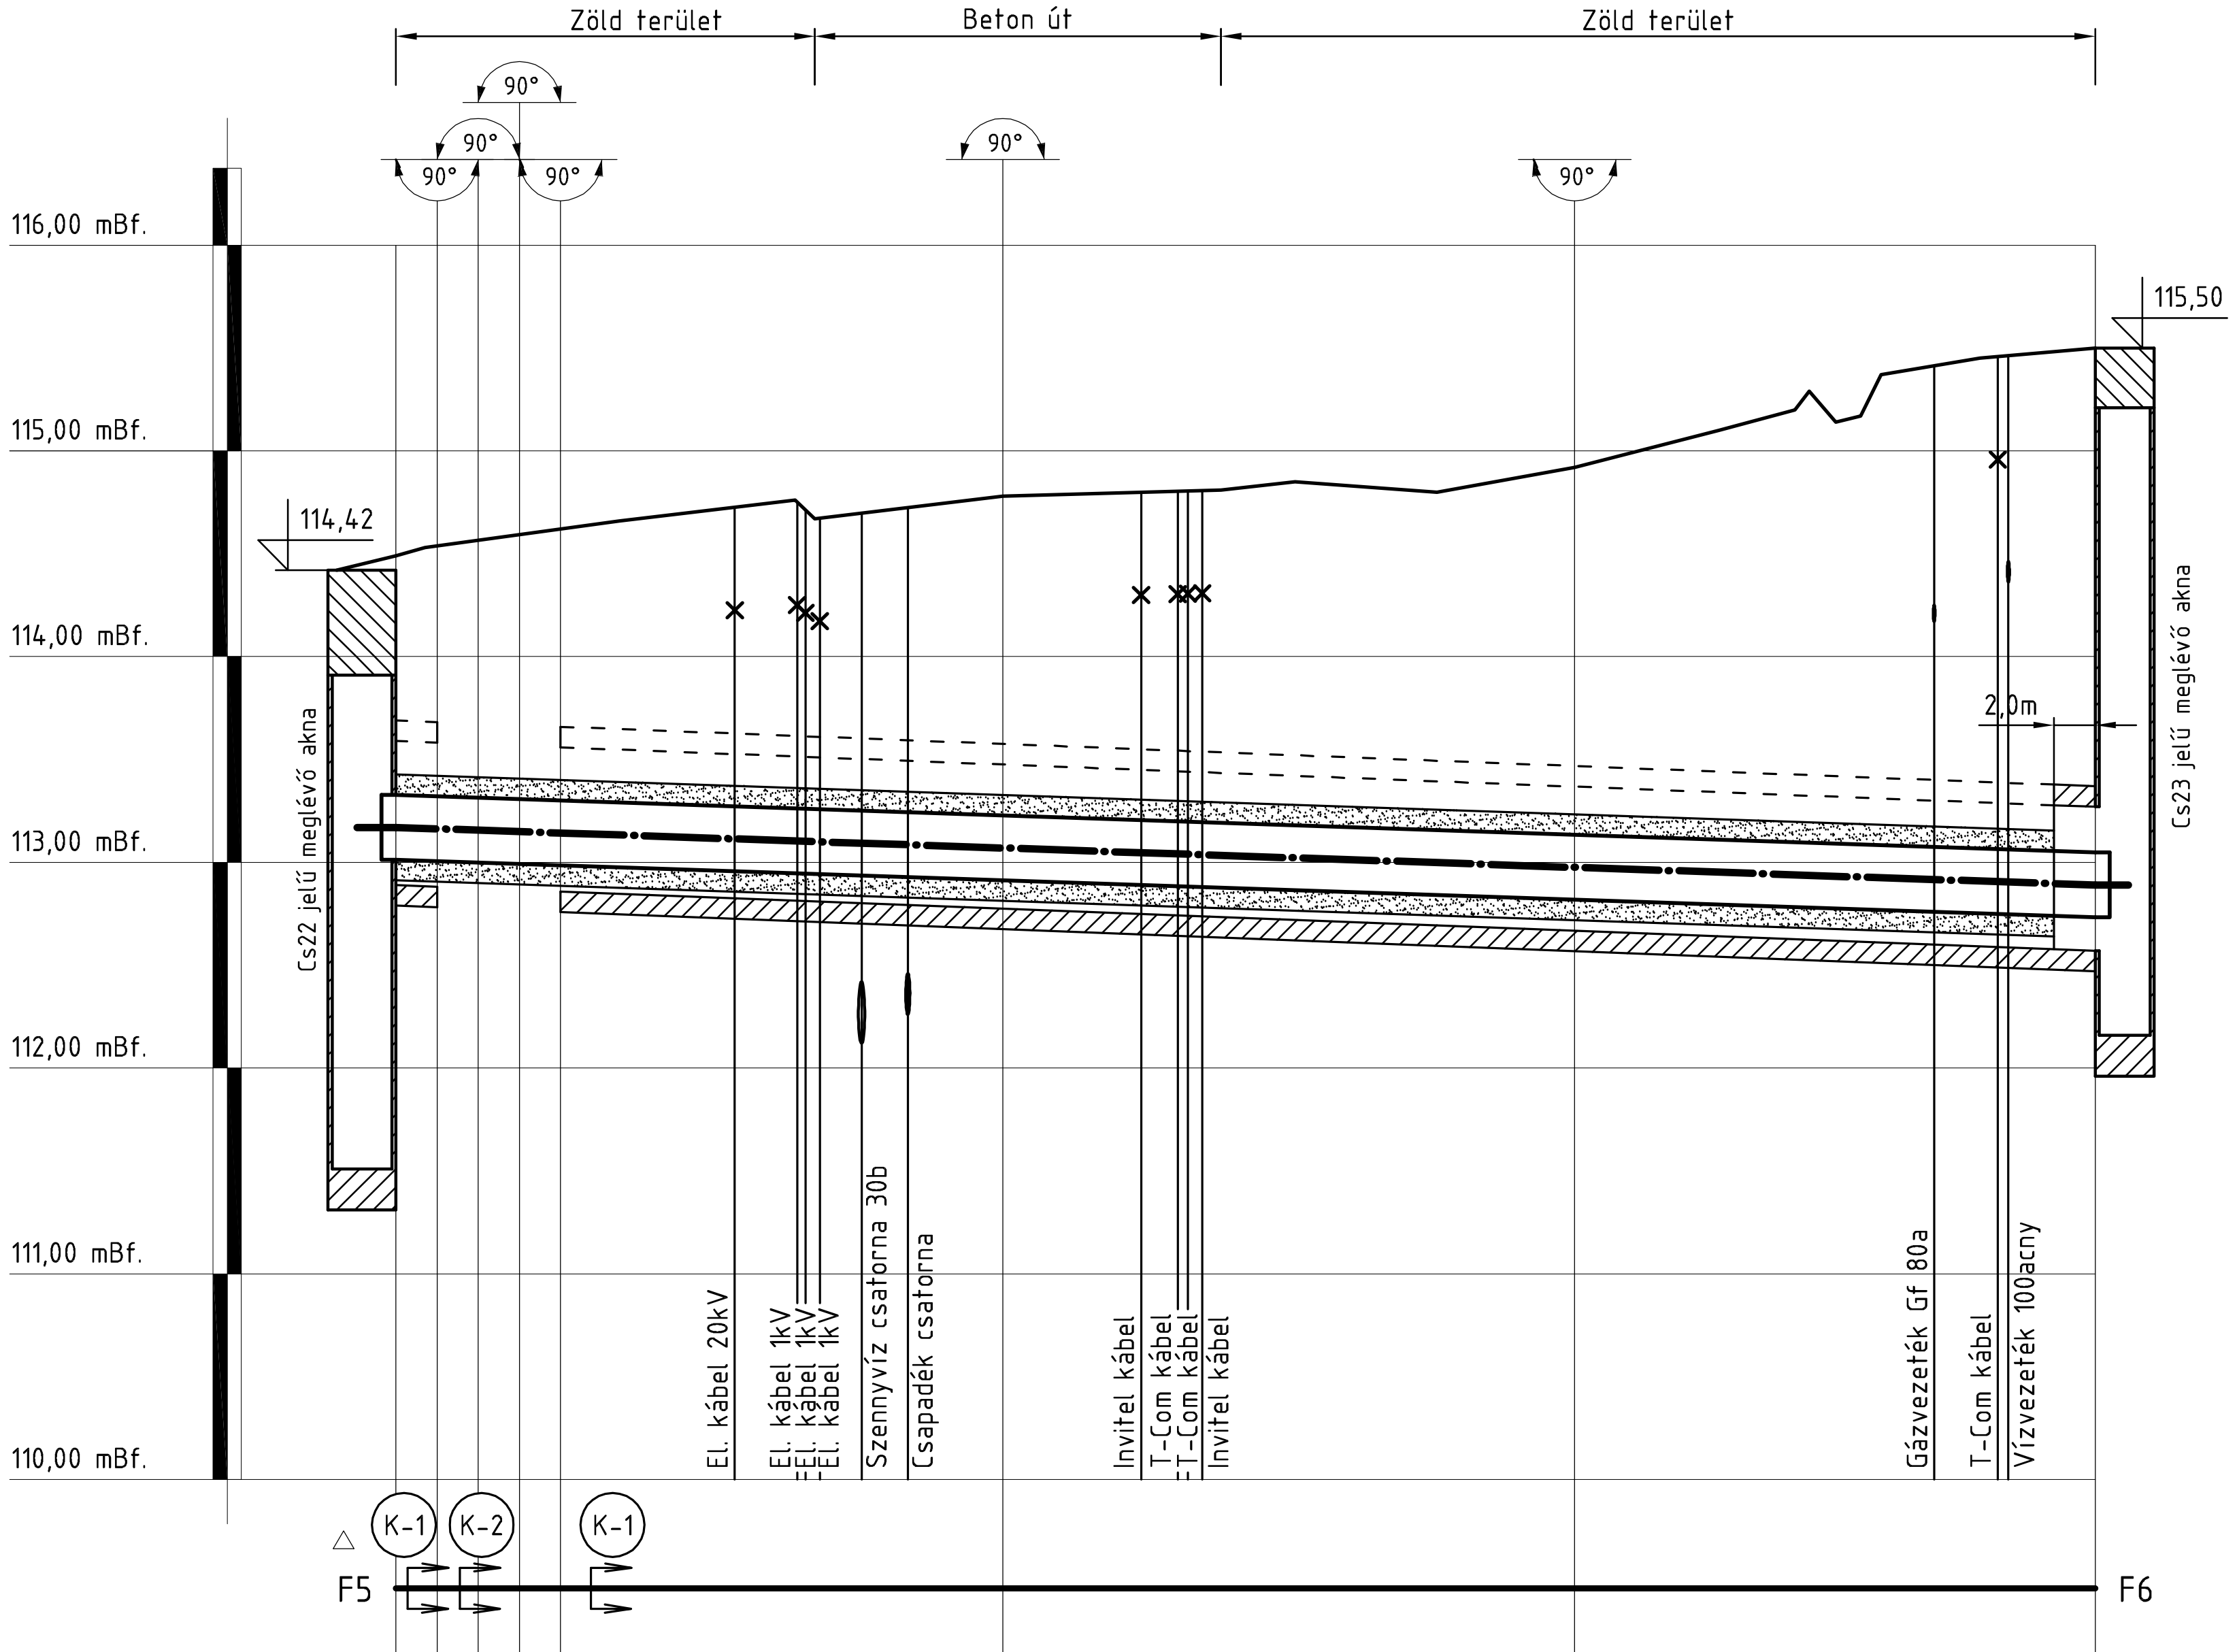

Terepszint [mBf.]	114,49	114,54	114,57	114,59	114,62	114,78	114,92	115,50
Csőtengelyszint [mBf.]	113,17	113,16	113,16	113,15	113,14	113,07	112,98	112,96
Fektetési szint [mBf.]	113,01	113,01	113,00	112,99	112,99	112,91	112,82	112,80
Munkaárok fenékszint [mBf.]	112,89	112,88	112,90	112,89	112,89	112,78	112,67	112,57
Rész hosszak [m]		2,00	2,00	2,00	2,00	21,50	27,80	25,30
Folytatólagos hosszak [m]		2,00	4,00	6,00	8,00	29,50	57,30	82,60
Lejtés ‰	3,4							
Csőméret	2xDN200/φ315							

Jelmagyarázat:

- ▼ Ürítési hely
- △ Légtelenítési hely
- (K-1) Keresztszelvény száma
- F1 Falátvezetés jele

Megjegyzések:

- A terv a műszaki leírással együtt érvényes és a kivitelezést az abban foglalt előírások szerint kell végezni.
- A meglévő vb. védőcsatornák lejtései és iránytörései az aknák között a helyszínen ellenőrizendők.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- A közművek környezetében óvatos kézi földmunka szükséges, mert a közművek helyzete bizonytalan.

Vonatkozó terv: 2017/03-G-300 Hossz-szelvény
2017/03-G-301 Keresztszelvény

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu		Megbízó: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.	Tervtípus: Kiviteli	Dátum: 2017.04.
Tervező	Balogh József	Tárgy: Primer távhőrendszeri korszerűsítés dunakeszi távhőrendszerben 3. szakasz	Méretarány: 1:500, 1:50	Rajzméret: A3
Szerkesztő	Galambos Zita		Rajzszám: 2017/03-G-302	
Ellenőr	Kerekes Balázs	Hossz-szelvény		
Ügyvezető	Balogh József		Revízió: 0	Oldal: 3/4