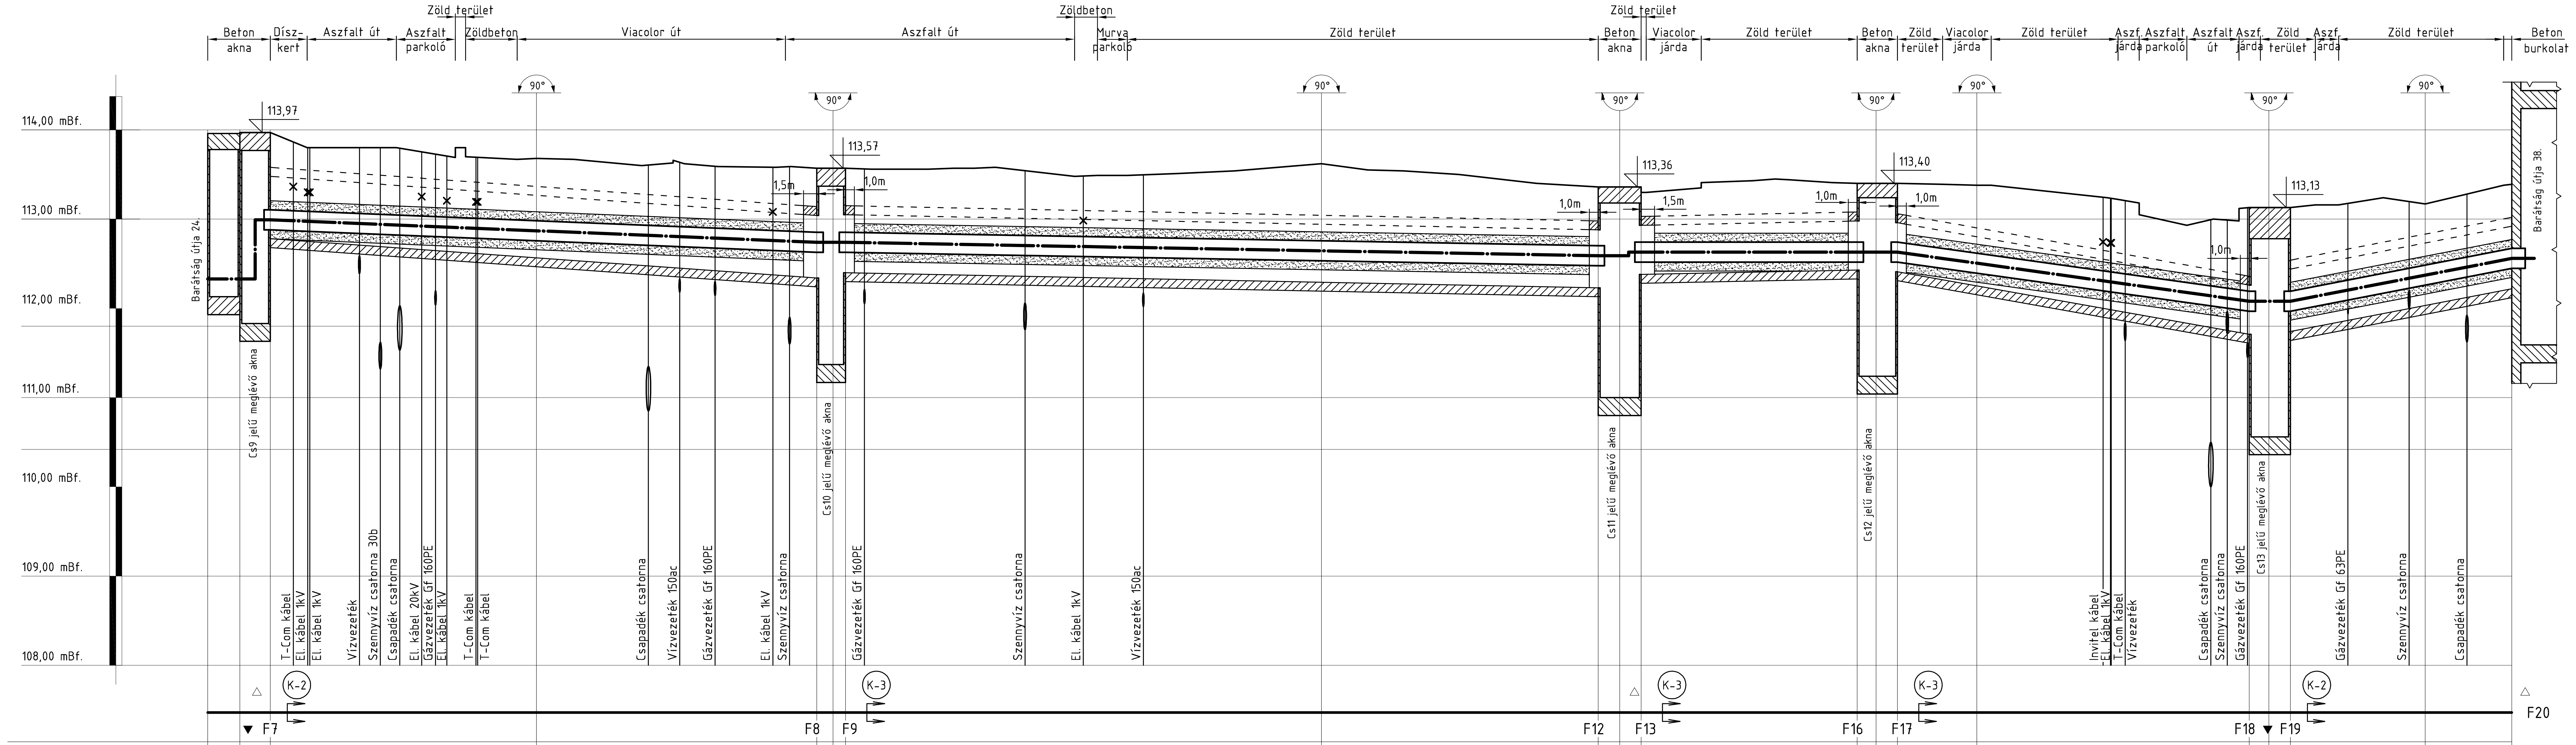

			F7		F8	F9		F12	F13	F16	F17		F18	F19		F20
Terepszint [mBf.]	113,96	113,97	113,97	113,68	113,57	113,57	113,62	113,36	113,36	113,40	113,40	113,38	113,13	113,13	113,17	113,39
Csőtengelyszint [mBf.]	112,33	112,33	112,99	112,87	112,74	112,74	112,65	112,59	112,63	112,63	112,63	112,51	112,08	112,08	112,37	112,56
Fektetési szint [mBf.]			112,88	112,76	112,63	112,63	112,53	112,48	112,52	112,52	112,52	112,39	111,97	111,97	112,26	112,45
Munkaárok fenékszint [mBf.]			112,78	112,57	112,34	112,40	112,29	112,23	112,38	112,42	112,41	112,25	111,71	111,74	112,03	112,22
Rész hosszak [m]			7,00	29,80	31,40		53,30	31,00		24,20		8,90	30,50		15,10	9,70
Folytatólagos hosszak [m]			7,00	36,80	68,20		124,70	155,70		184,70		198,10	228,60		248,30	258,00

Lejtés ‰: 4,1 — 1,8 — 0,0 — 14,0 — 19,4

Csőméret: 2xDN125/Φ225 — 2xDN125/Φ225 — 2xDN125/Φ225

Jelmagyarázat:

- ▼ Ürítési hely
- △ Légtelenítési hely
- Keresztszelvény száma
- (K-1) Keresztszelvény száma
- F1 Falátvezetés jele

Megjegyzések:

- A terv a műszaki leírással együtt érvényes és a kivitelezést az abban foglalt előírások szerint kell végezni.
- A meglévő vb. védőcsatornák lejtései és iránytörései az aknák között a helyszínen ellenőrizendők.
- Kivitelezéskor be kell tartani a tervdokumentációhoz mellékelt közműegyeztetési nyilatkozatokban foglaltakat.
- A közművek környezetében óvatos kézi földmunka szükséges, mert a közművek helyzete bizonytalan.

Vonatkozó terv: 2017/03-G-100 Hossz-szelvény
2017/03-G-101 Keresztszelvény

Tervező: CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu	Megbízó: Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.	Tervtípus: Kiviteli	Dátum: 2017.04.
	Tárgy: Primer távhőrendszeri korszerűsítés dunakeszi távhőrendszerben 1. szakasz	Méretarány: 1:500, 1:50	Rajzméret: 840x297
Tervező: Balogh József		Rajzszám: 2017/03-G-102	
Szerkesztő: Galambos Zita			
Ellenőr: Kerekes Balázs	Hossz-szelvény		
Ügyvezető: Balogh József		Revízió: 0	Oldal: 3/5